


№	Обозначение	Наименование	ед.изм	кол-во	Примечание					
1										
2		Общая спецификация металлопроката								
3		ВСЕГО:	кг	89,64						
4		кг/ед. изм.								
5	ГОСТ 8639-82	ГН □ 60х30х2 мм2,62	м	8,38						
6	ГОСТ 8639-82	ГН □ 30х30х1,5 мм1,31	м	16,12						
7	ГОСТ 8639-82	ГН □ 40х40х1,5 мм1,78	м	4,83						
8	ГОСТ 2591-2006	■ 12х12 мм1,13	м	33,60						
9	Арм.: /10.108	330х130 мм, 12х6 мм	шт	24						
10	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная оцинк. М12	шт	4						
11	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная оцинк. М10	шт	8						
12	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская оцинк. М12	шт	4						
13	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская оцинк. М10	шт	8						
14		Шпилька М10	м	0,5						
15		Шпилька М12	м	1						
16	ГОСТ 16523-97	δ 4 мм0,00	м2	0,32						
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30		ДОКУМЕНТАЦИЯ								
31										
32	Лист 1	Спецификация.		КМД.001.02.17.000						
33	Лист 2	Балконное ограждение с порошковым покрытием. Сборочный чертёж.								
34				КМД.001.02.17.СБ						
35	Лист 3	Болтовое соединение с фасадом. Узел №1.		КМД.024.11.16.001						
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
КМД.001.02.17.000										
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата.
						Разраб.	Исаев М.			08/03/17
						Провер.				
						Т. контр.				
Балконное ограждение с порошковым покрытием.										
						Утв.	Заказчик			
						ISVEV PH: +7 929 161 33 94, M-IB@YANDEX.RU				





ул. Герцина, 17

Заказчик:



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание
1	ГОСТ 8639-82	ГН □ 60х30х2 мм L= 5880	1	15,41	2,62
1,1	ГОСТ 8639-82	ГН □ 60х30х2 мм L= 1250	2	6,55	2,62
2	ГОСТ 8639-82	ГН □ 30х30х1,5 мм L= 1415	8	14,83	1,31
2,2	ГОСТ 8639-82	ГН □ 30х30х1,5 мм L= 1200	4	6,29	1,31
3	ГОСТ 8639-82	ГН □ 40х40х1,5 мм L= 966	5	8,60	1,78
4	ГОСТ 2591-2006	■ 12х12 мм L= 660	50	37,29	1,13
4,1	ГОСТ 2591-2006	■ 12х12 мм L= 100	6	0,68	1,13
5	Арм.: /10.108	330х130 мм, 12х6 мм	24	шт	

					КМД.001.02.17.СБ					
					Балконное ограждение с порошковым покрытием. Сборочный чертёж.	Лист.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата.		Т				1:20
Разраб.		Исаев М.		08/03/17						
Пробер.										
Т. контр.					Лист.		2	Листов		3
					ГОСТ 27772 - 88, С245	ISEV PH: +7 928 161 33 94, M-18@YANDEX.RU				
Н.контр.										
Утв.		Заказчик								

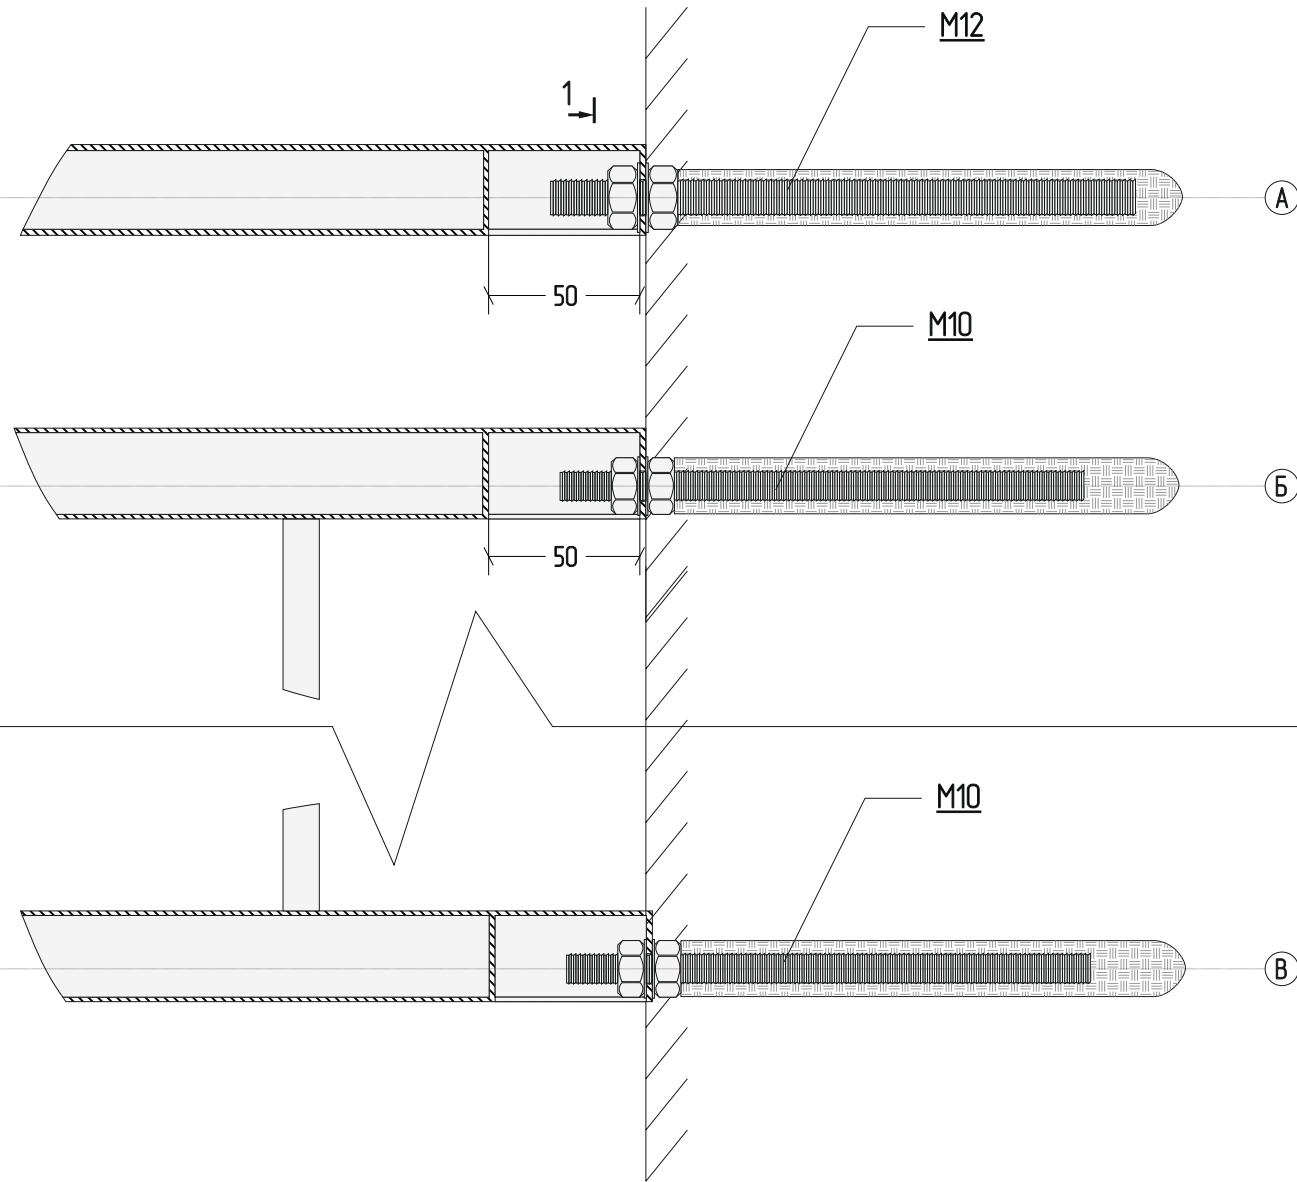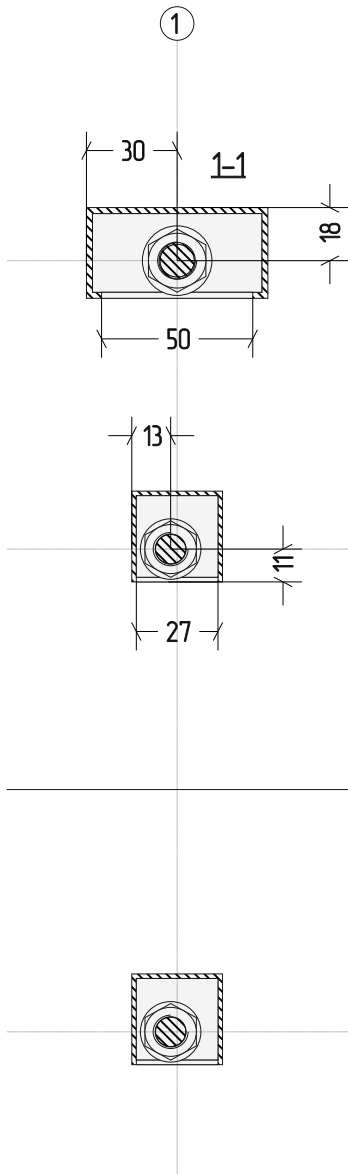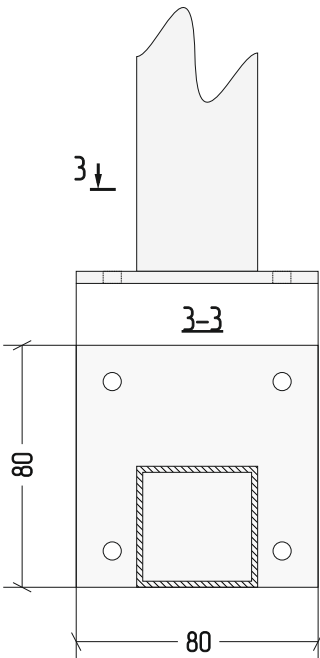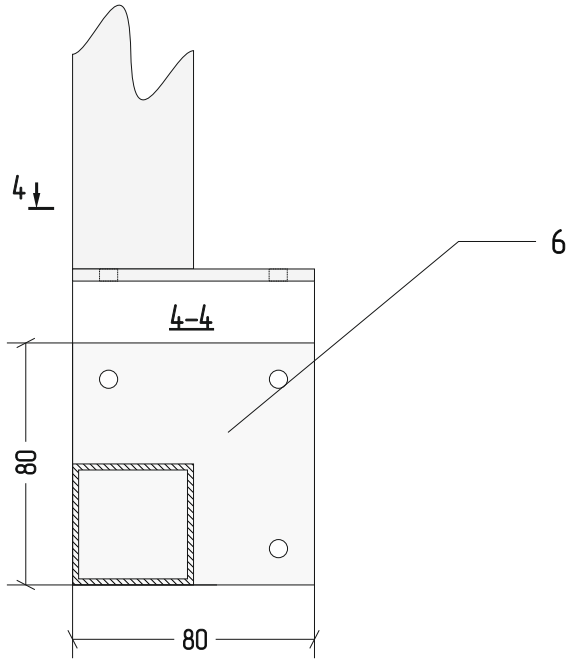

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание
	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная оцинк. М12	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная оцинк. М10	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская оцинк. М12	4		
	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская оцинк. М10	8		
		Шпилька М10 L= 250	2		
		Шпилька М12 L= 250	4		
6	ГОСТ 16523-97	δ 80x80x4 мм S= 0,0064	5	1,005	31,40

					КМД.001.02.17.001				
					Болтовое соединение с фасадом. Узел №1.	Лист.		Масса	Масштаб
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.		Дата.	Т		1:2,5
Разраб.		Исаев М.				08/03/17			
Провер.									
Т. контр.									
						Лист. 3		Листов 3	
					ГОСТ 27772 - 88, С245	ISYEV ФН: +7 989 161 33 96, M-ISYEVANDEX.RU			
Н.контр.									
Утв.		Заказчик							